A társaság működésének hatékonyságát jellemző főbb mutatók

2024. év

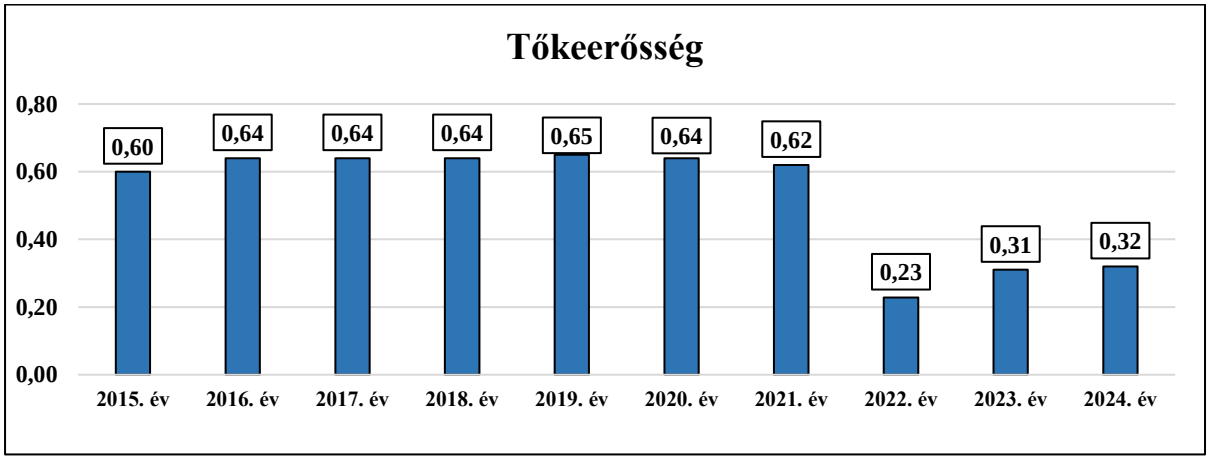

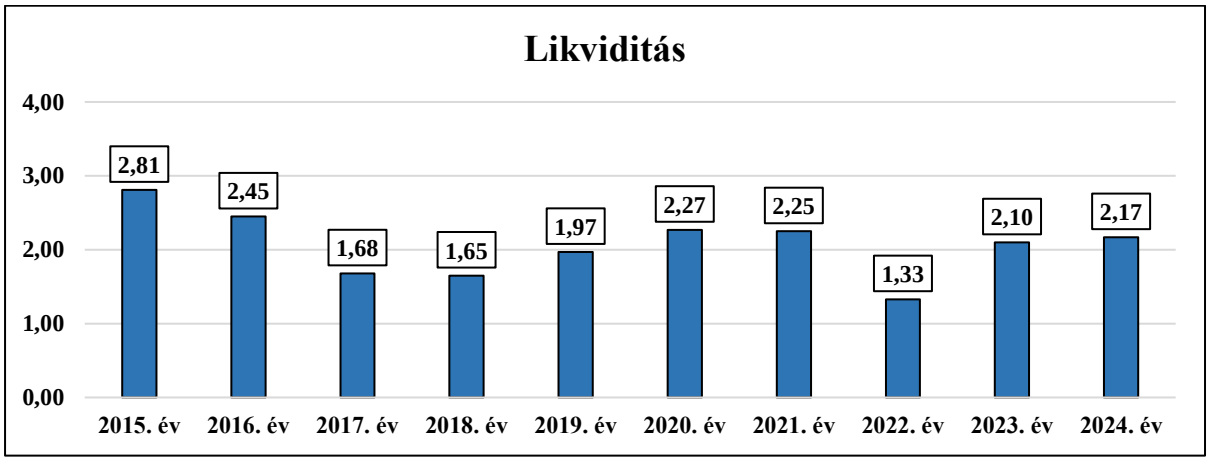

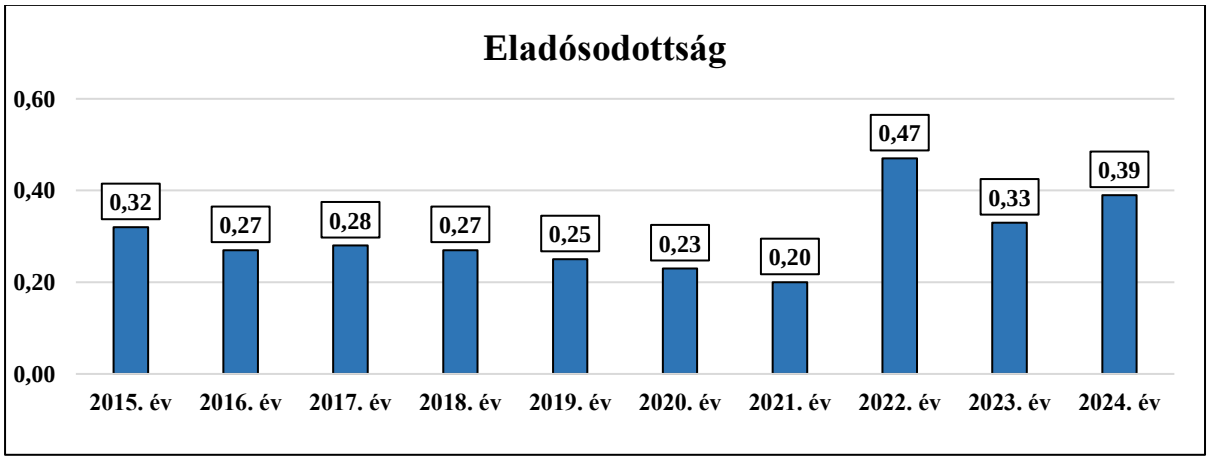

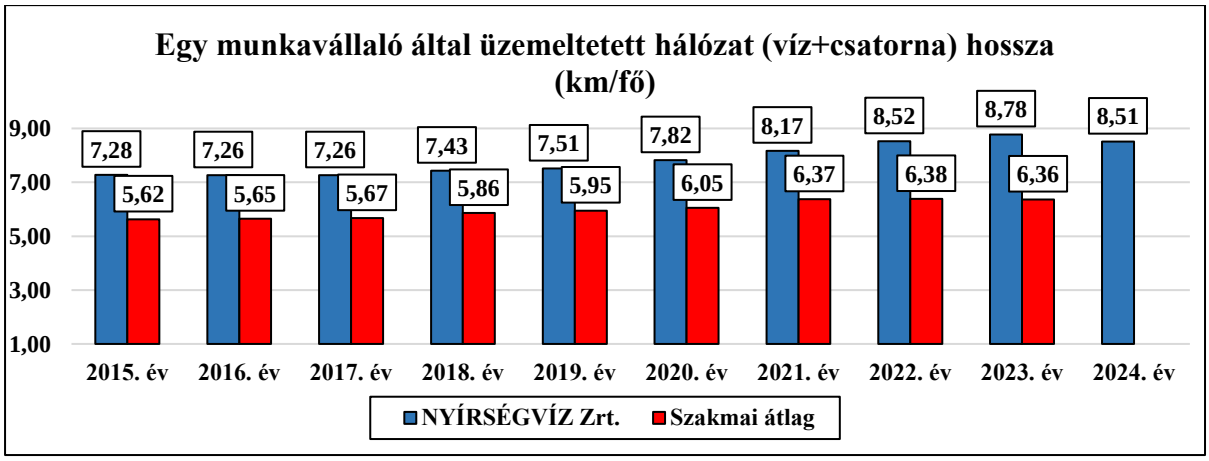
Egy munkavállaló által üzemeltetett hálózat (víz+csatorna) hossza (km/fő)
9,00
7,00
5,00
3,00
1,00
7,28
5,62
7,26
5,65
7,26
5,67
7,43
5,86
7,51
5,95
7,82
6,05
8,17
6,37
8,52
6,38
8,78
6,36
8,51
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Szakmai átlag

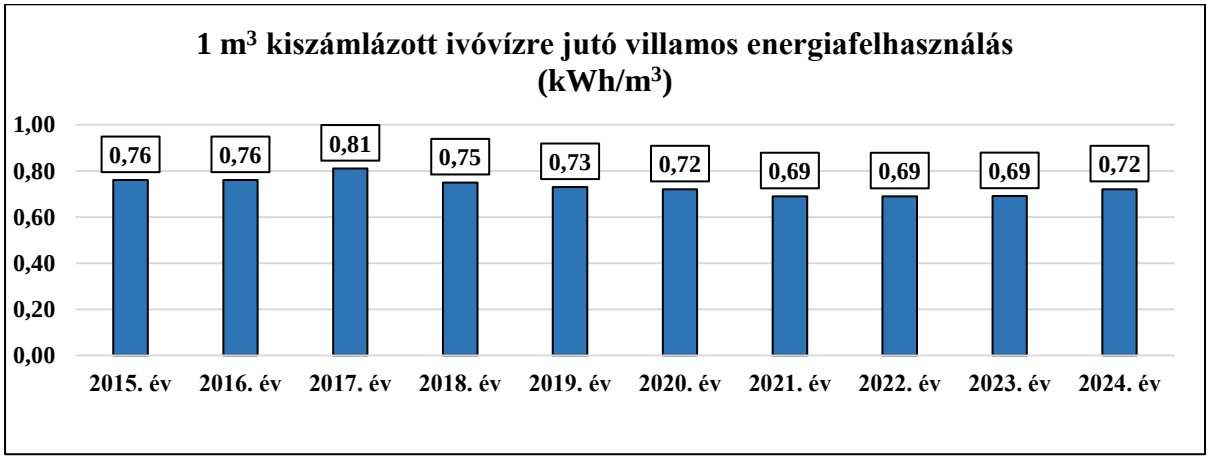
1 m³ kiszámlázott ivóvízre jutó villamos energiafelhasználás (kWh/m³)
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,76
0,76
0,81
0,75
0,73
0,72
0,69
0,69
0,69
0,72
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év

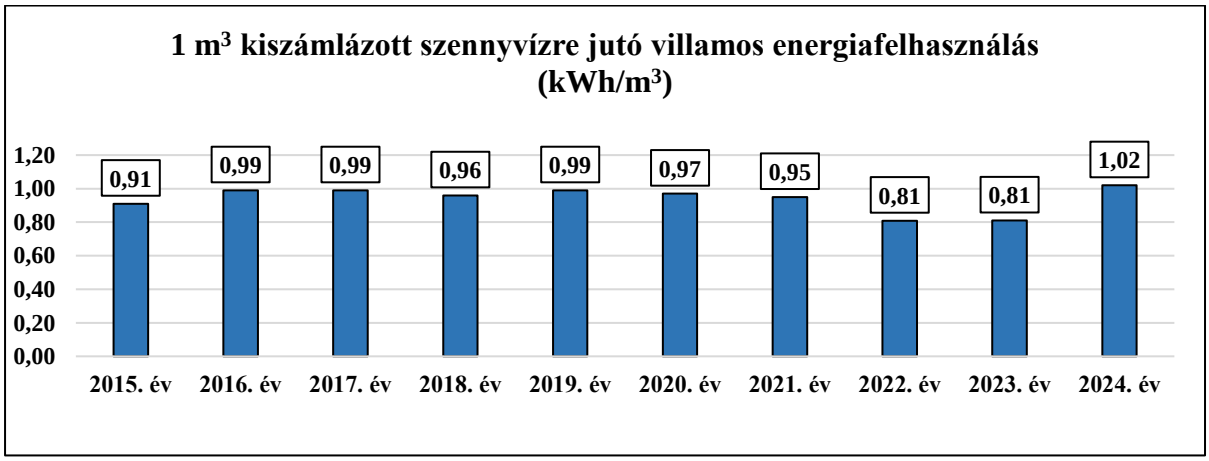
1 m³ kiszámlázott szennyvízre jutó villamos energiafelhasználás (kWh/m³)
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,91
0,99
0,99
0,96
0,99
0,97
0,95
0,81
0,81
1,02
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év

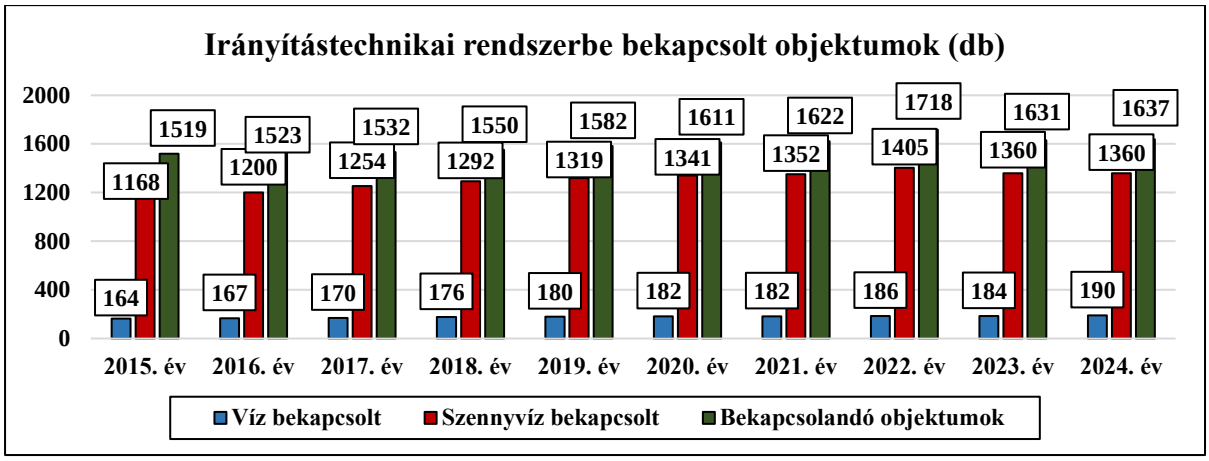
Irányítástechnikai rendszerbe bekapcsolt objektumok (db)
2000
1600
1200
800
400
0
1168
1519
1200
1523
1254
1532
1292
1550
1319
1582
1341
1611
1352
1622
1405
1718
1360
1631
1360
1637
164
167
170
176
180
182
182
186
184
190
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
Víz bekapcsolt
Szennyvíz bekapcsolt
Bekapcsolandó objektumok

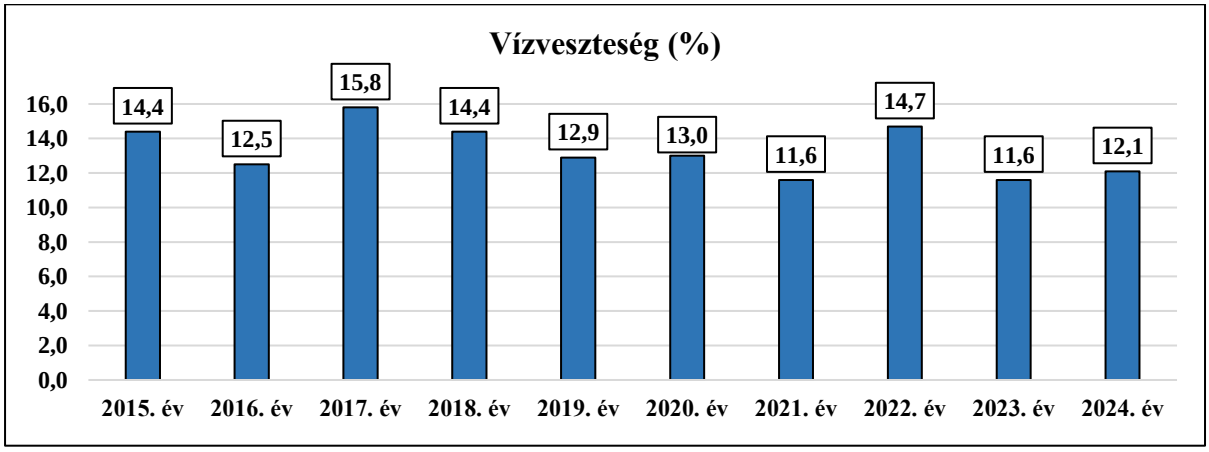
Vízveszteség (%)
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
14,4
12,5
15,8
14,4
12,9
13,0
11,6
14,7
11,6
12,1
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év

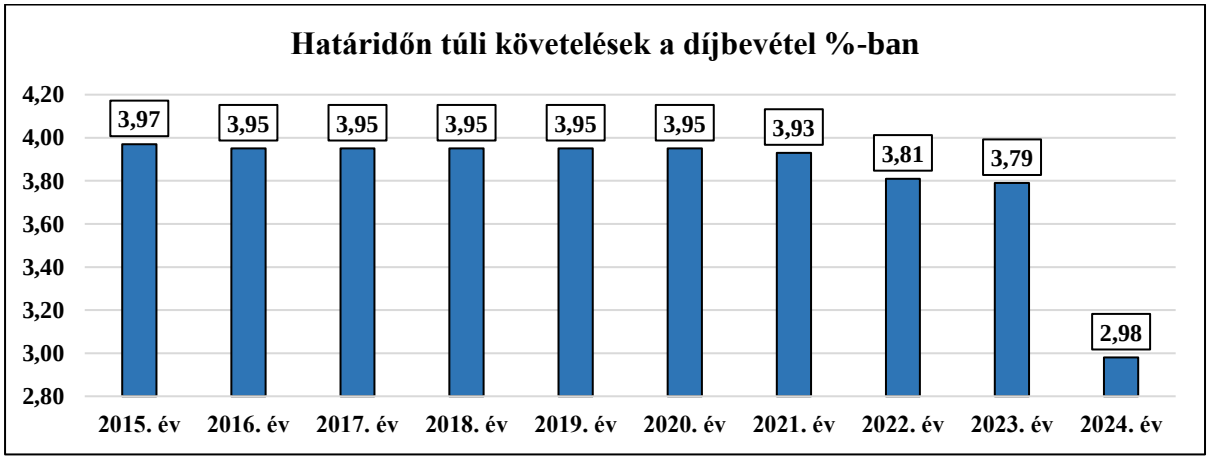
Határidőn túli követelések a díjbevétel %-ban
4,20
4,00
3,80
3,60
3,40
3,20
3,00
2,80
3,97
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,93
3,81
3,79
2,98
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év

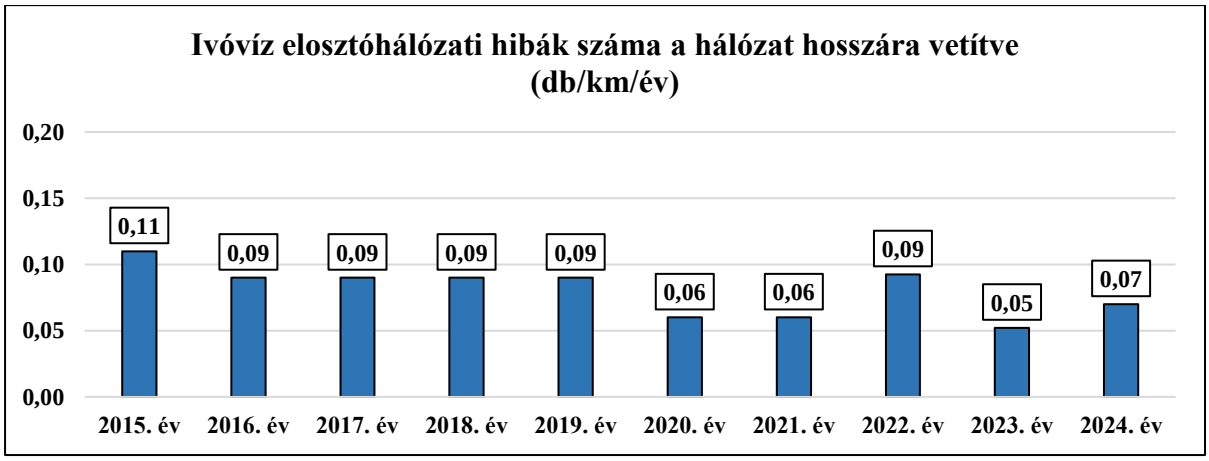
Ivóvíz elosztóhálózati hibák száma a hálózat hosszára vetítve (db/km/év)
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
0,11
0,09
0,09
0,09
0,09
0,06
0,06
0,09
0,05
0,07
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év

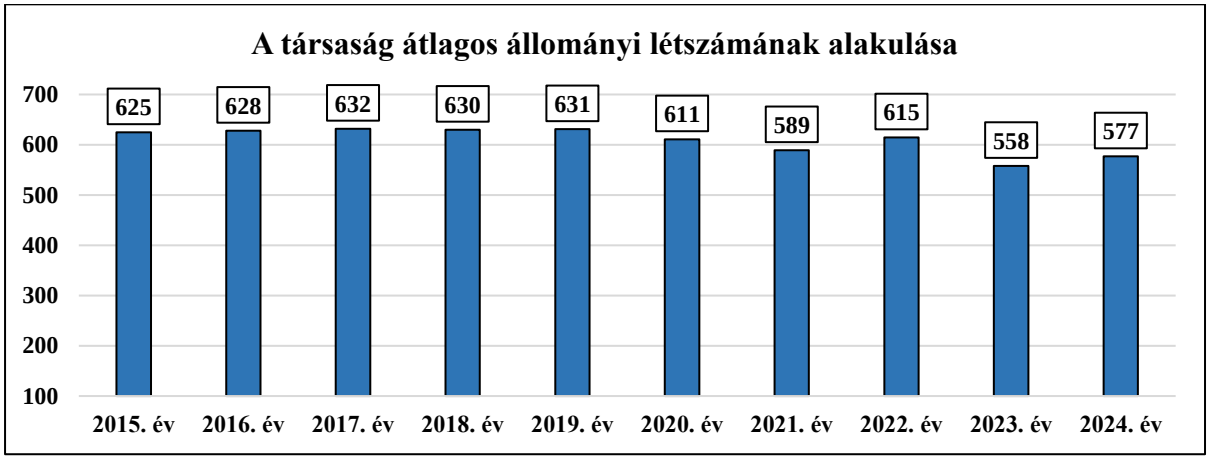
A társaság átlagos állományi létszámának alakulása
700
600
500
400
300
200
100
625
628
632
630
631
611
589
615
558
577
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év

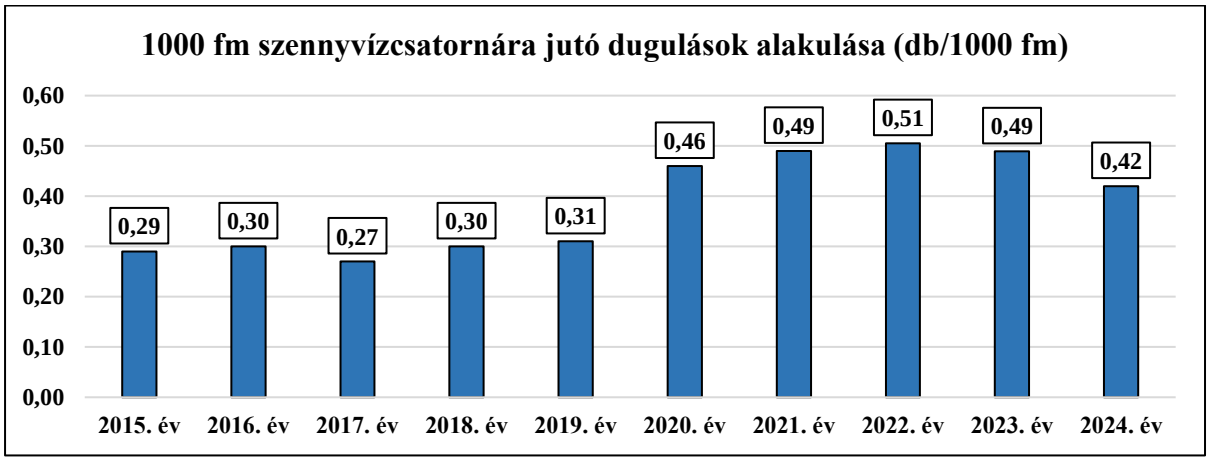
1000 fm szennyvízcsatornára jutó dugulások alakulása (db/1000 fm)
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,29
0,30
0,27
0,30
0,31
0,46
0,49
0,51
0,49
0,42
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év

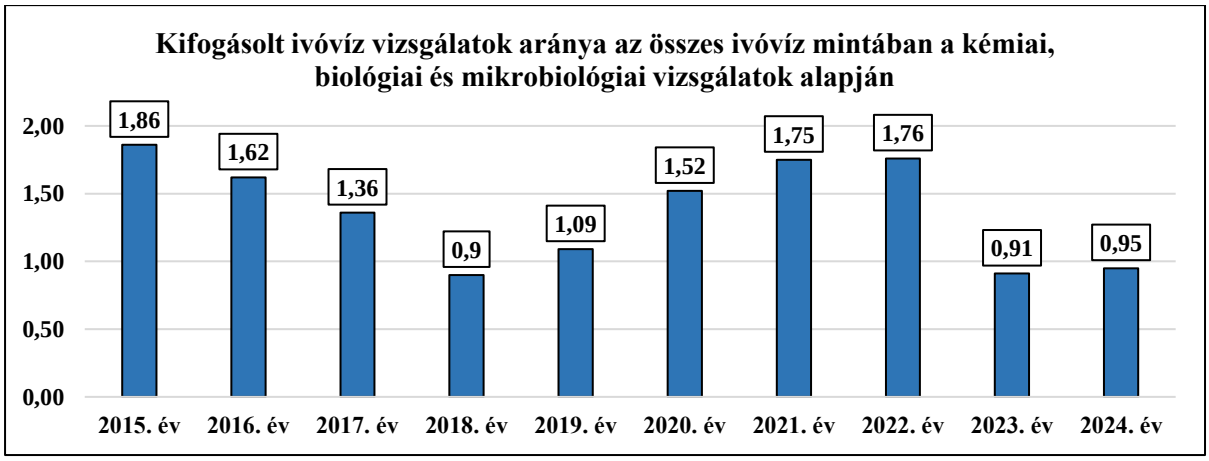
Kifogásolt ivóvíz vizsgálatok aránya az összes ivóvíz mintában a kémiai, biológiai és mikrobiológiai vizsgálatok alapján
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1,86
1,62
1,36
0,9
1,09
1,52
1,75
1,76
0,91
0,95
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év

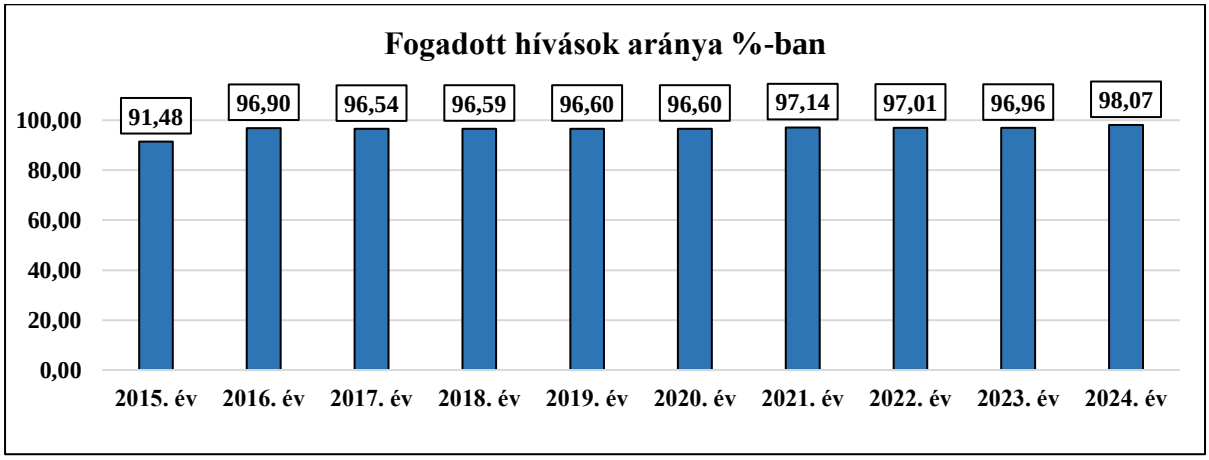
Fogadott hívások aránya %-ban
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
91,48
96,90
96,54
96,59
96,60
96,60
97,14
97,01
96,96
98,07
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év

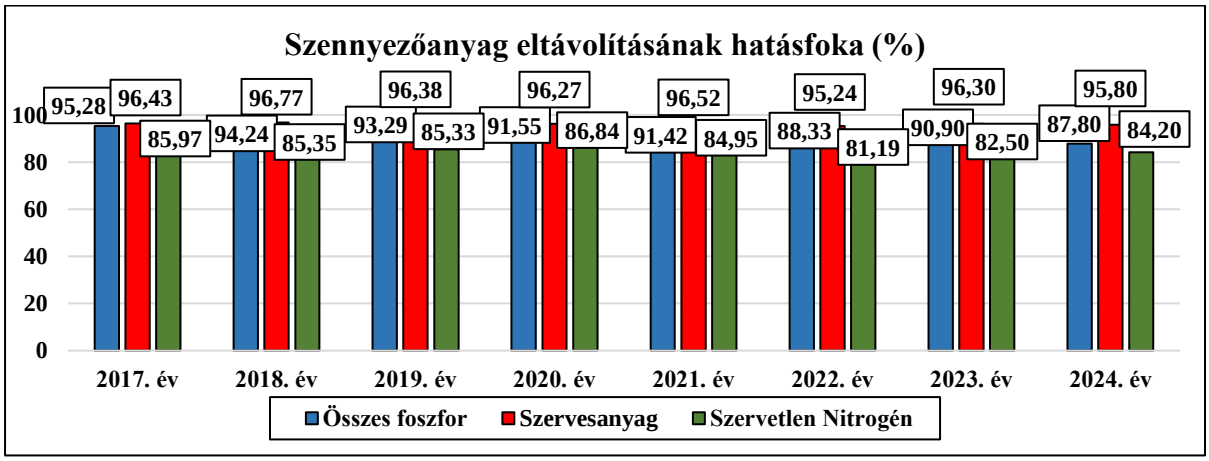
Szennyezőanyag eltávolításának hatásfoka (%)
100
80
60
40
20
0
95,28
96,43
85,97
94,24
96,77
85,35
93,29
96,38
85,33
91,55
96,27
86,84
91,42
96,52
84,95
88,33
95,24
81,19
90,90
96,30
82,50
87,80
95,80
84,20
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
Összes foszfor
Szervesanyag
Szervetlen Nitrogén