A társaság működésének hatékonyságát jellemző főbb mutatók

2025. év

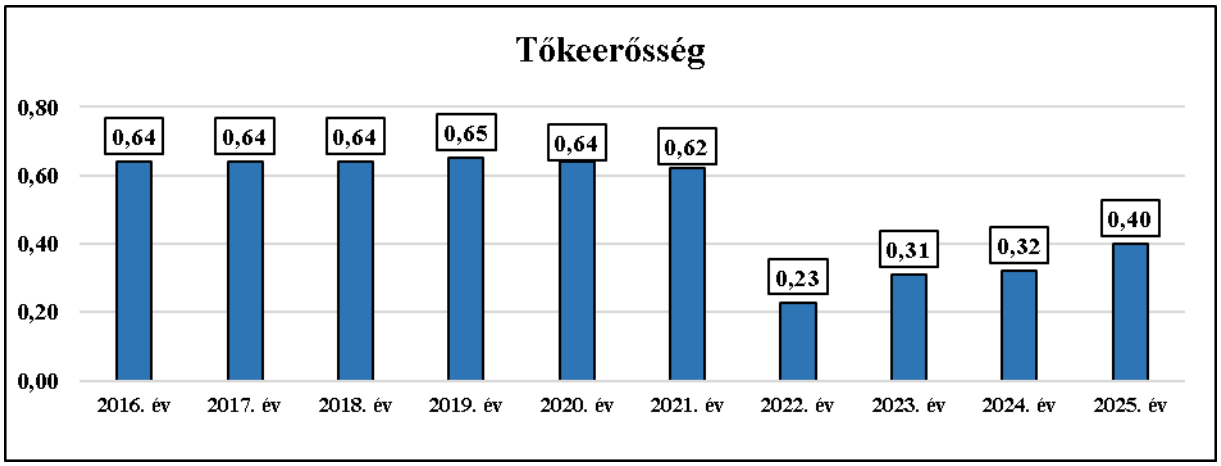

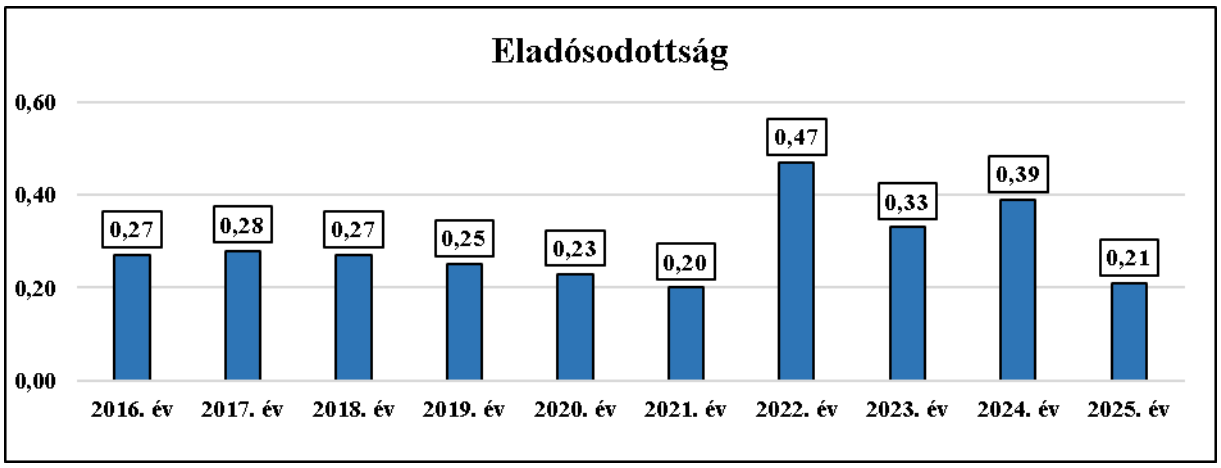

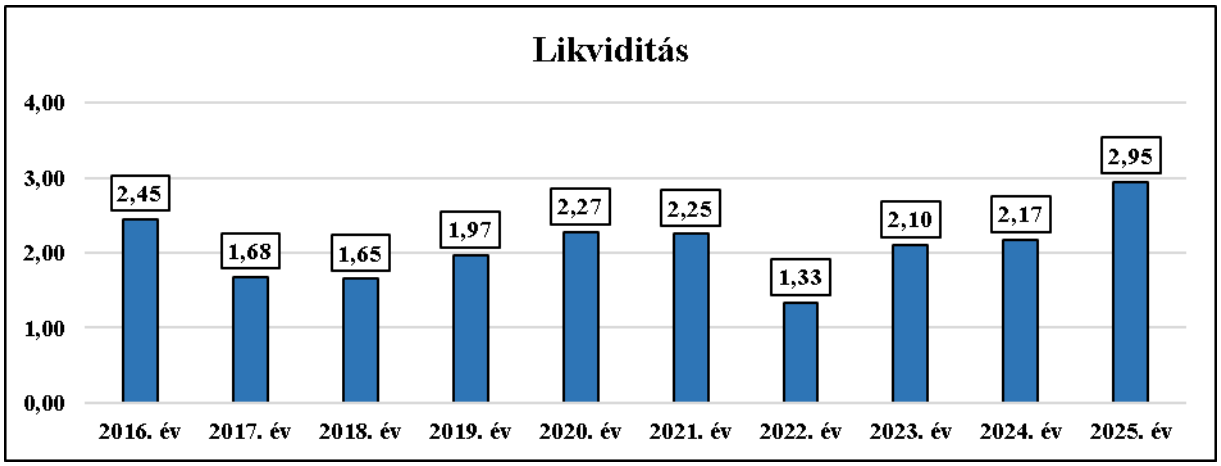

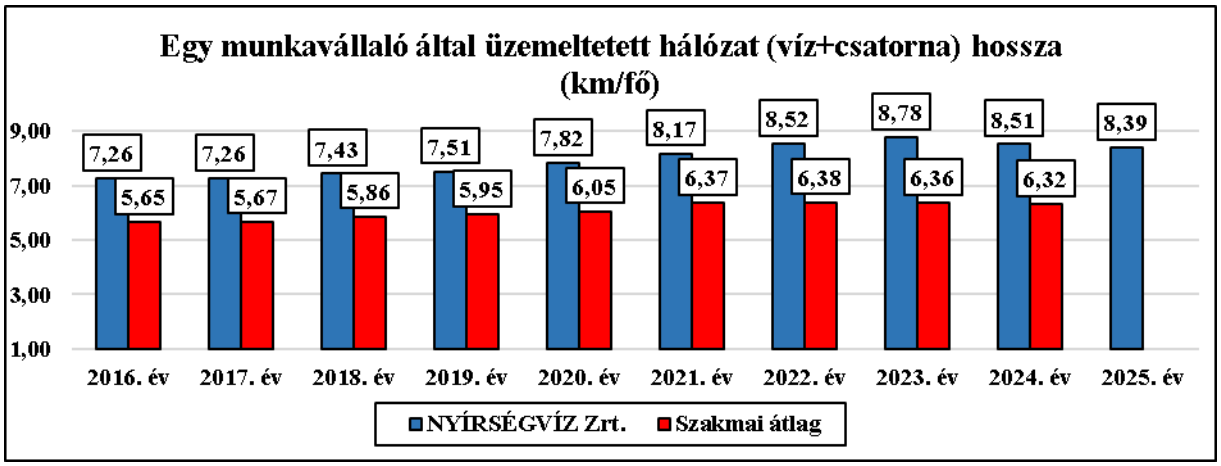
Egy munkavállaló által üzemeltetett hálózat (víz+csatorna) hossza (km/fő)
9,00
7,00
5,00
3,00
1,00
7,26
5,65
7,26
5,67
7,43
5,86
7,51
5,95
7,82
6,05
8,17
6,37
8,52
6,38
8,78
6,36
8,51
6,32
8,39
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Szakmai átlag

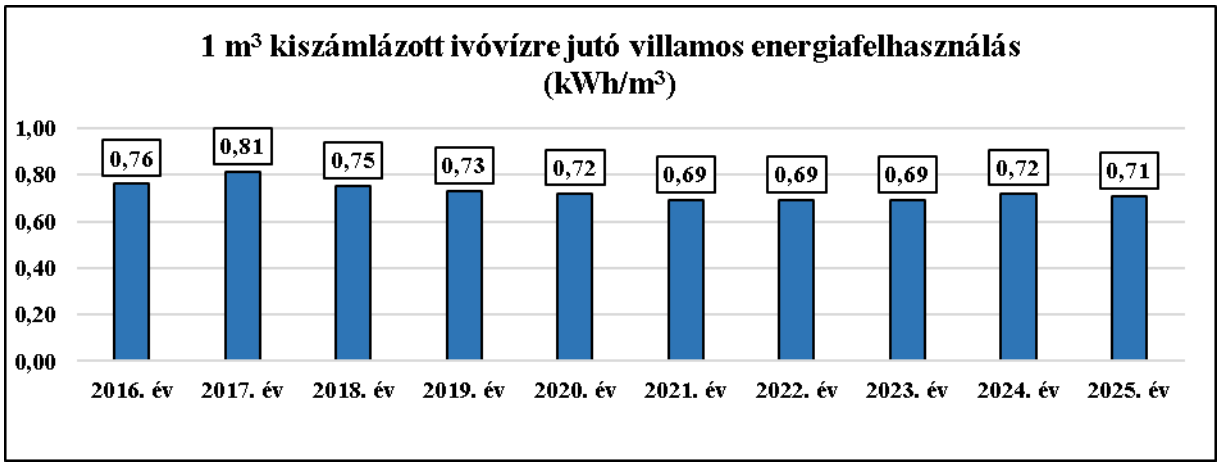
1 m³ kiszámlázott ivóvízre jutó villamos energiafelhasználás (kWh/m³)
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,76
0,81
0,75
0,73
0,72
0,69
0,69
0,69
0,72
0,71
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év

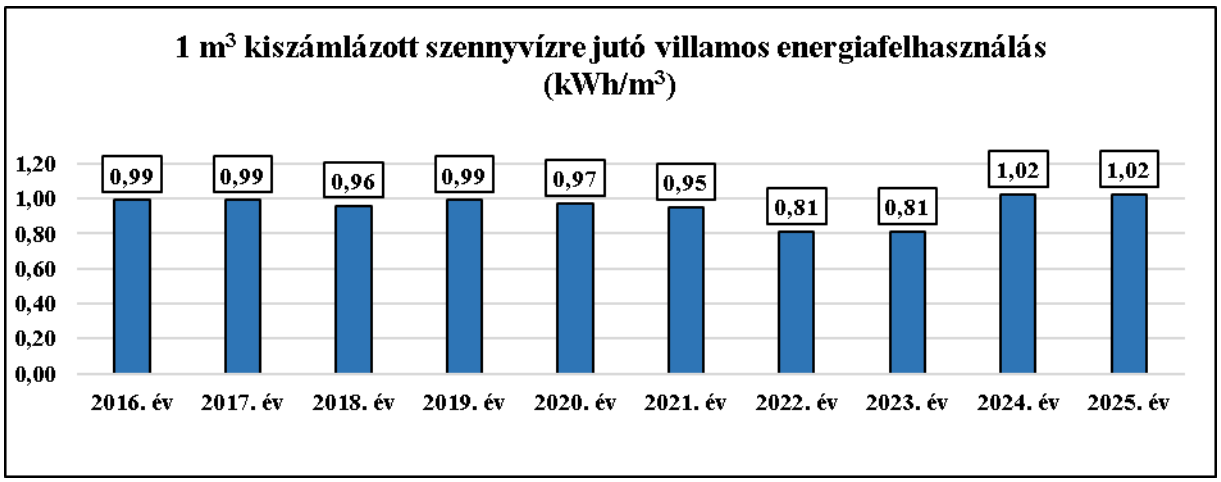
1 m³ kiszámlázott szennyvízre jutó villamos energiafelhasználás (kWh/m³)
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,99
0,99
0,96
0,99
0,97
0,95
0,81
0,81
1,02
1,02
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év

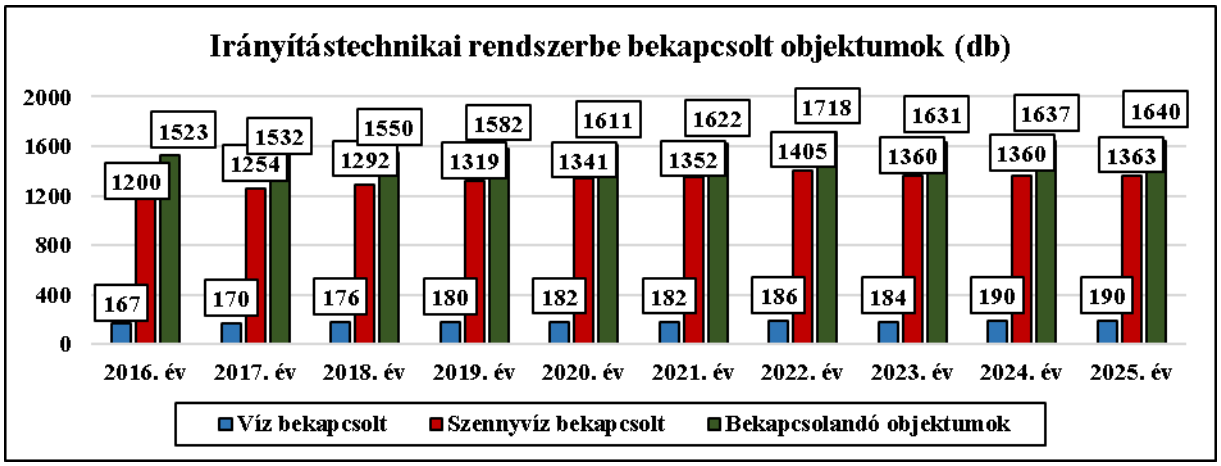
Irányítástechnikai rendszerbe bekapcsolt objektumok (db)
2000
1600
1200
800
400
0
1523
1532
1550
1582
1611
1622
1718
1631
1637
1640
1200
1254
1292
1319
1341
1352
1405
1360
1360
1363
167
170
176
180
182
182
186
184
190
190
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év
Víz bekapcsolt
Szennyvíz bekapcsolt
Bekapcsolandó objektumok

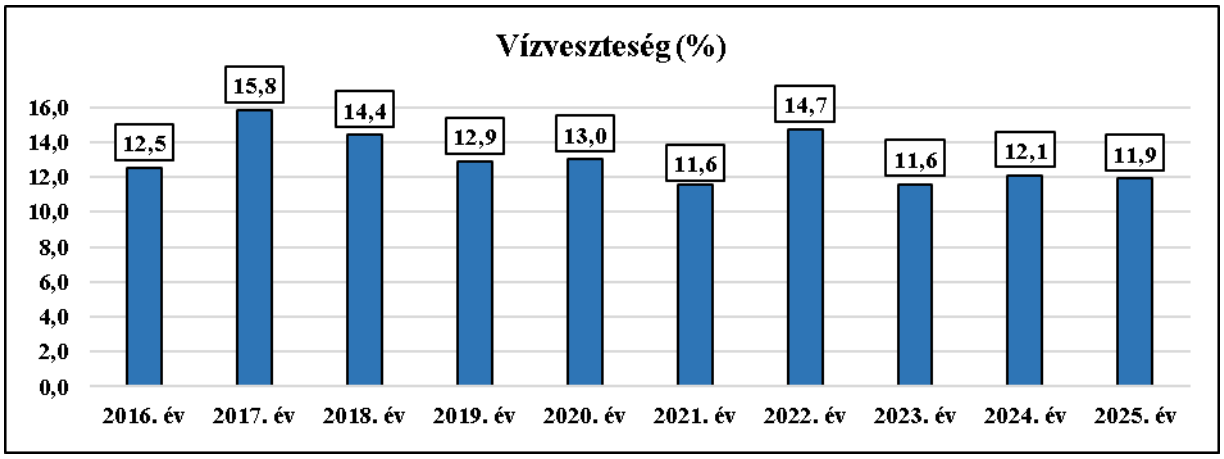
Vízveszteség (%)
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
12,5
15,8
14,4
12,9
13,0
11,6
14,7
11,6
12,1
11,9
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év

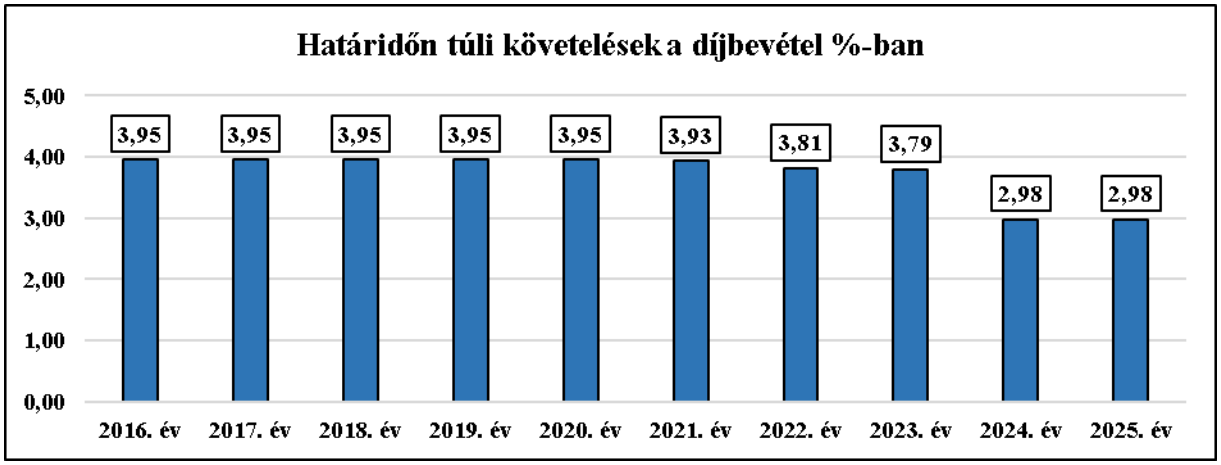
Határidőn túli követelések a díjbevétel %-ban
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,93
3,81
3,79
2,98
2,98
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év

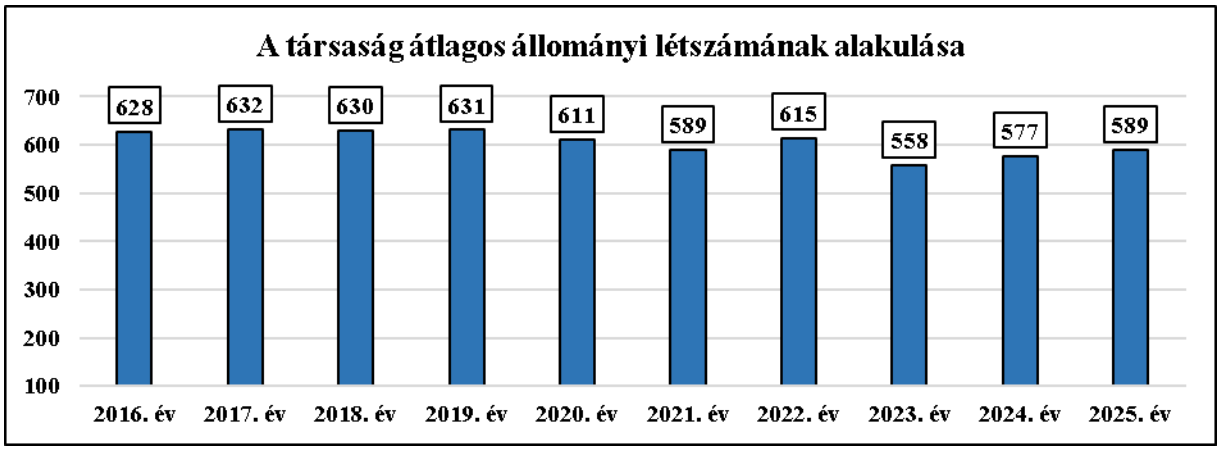
A társaság átlagos állományi létszámának alakulása
700
600
500
400
300
200
100
628
632
630
631
611
589
615
558
577
589
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év

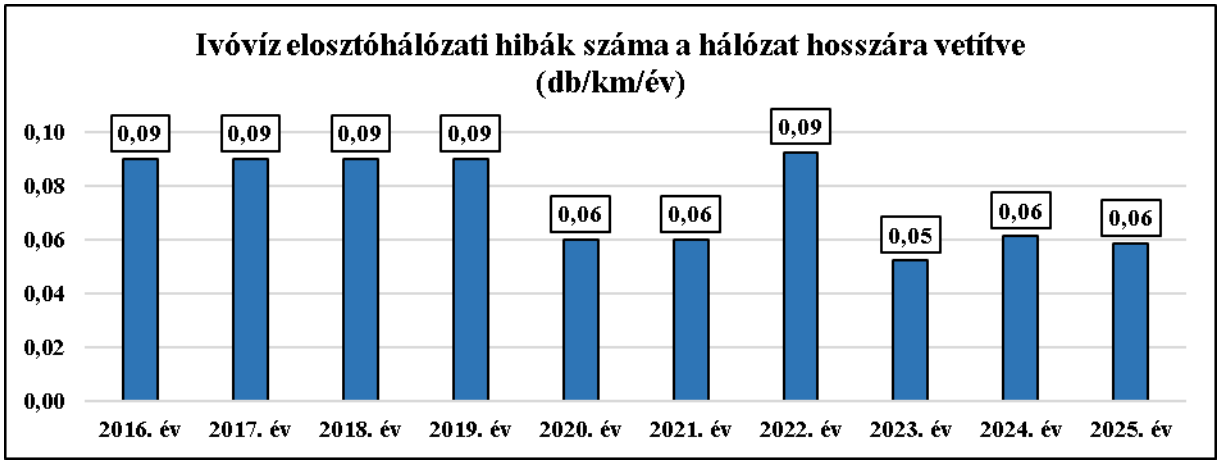
Ivóvíz elosztóhálózati hibák száma a hálózat hosszára vetítve
(db/km/év)
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
0,09
0,09
0,09
0,09
0,06
0,06
0,09
0,05
0,06
0,06
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év

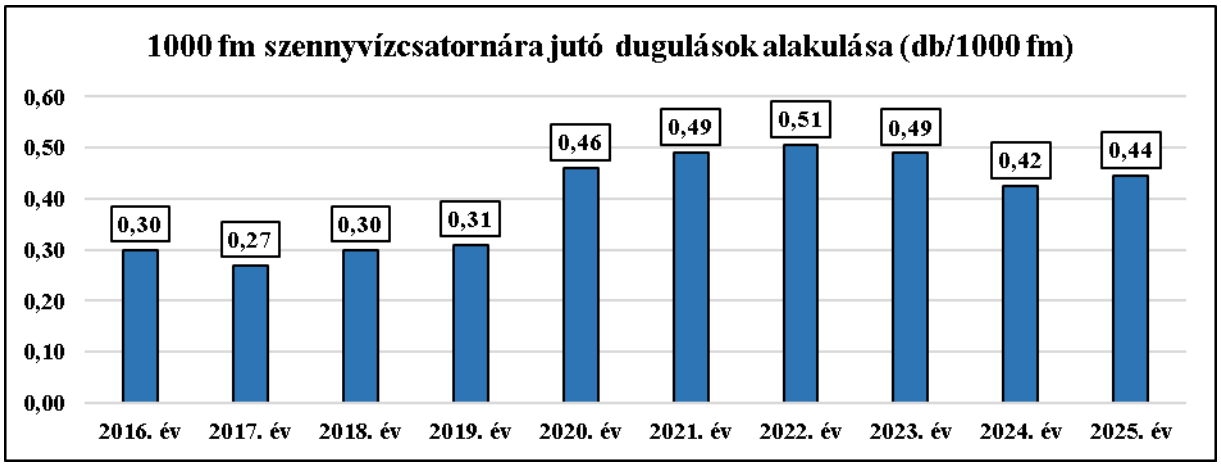
1000 fm szennyvízcsatornára jutó dugulások alakulása (db/1000 fm)
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,30
0,27
0,30
0,31
0,46
0,49
0,51
0,49
0,42
0,44
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év

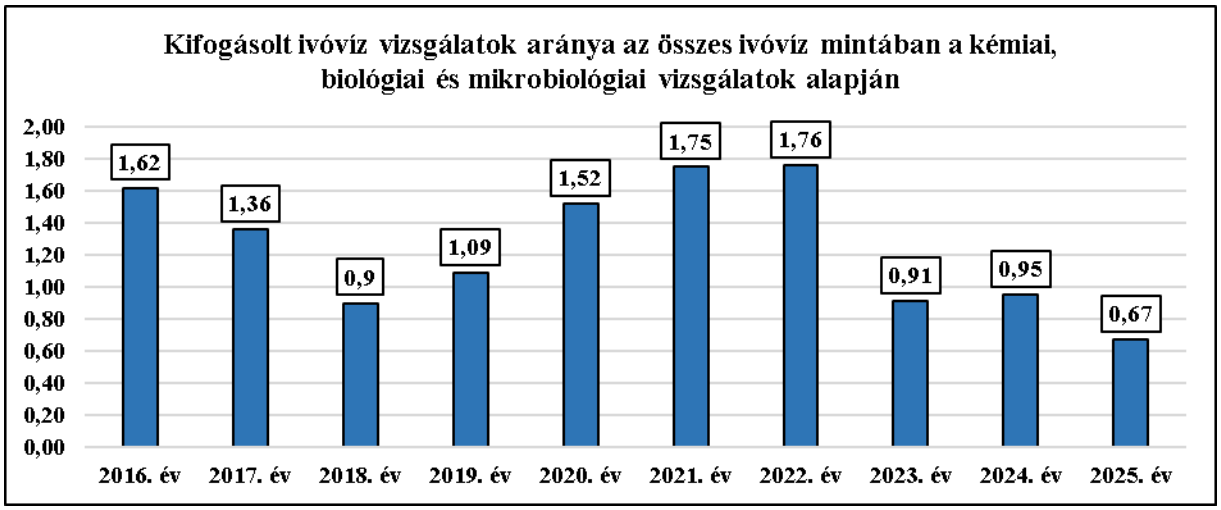
Kifogásolt ivóvíz vizsgálatok aránya az összes ivóvíz mintában a kémiai, biológiai és mikrobiológiai vizsgálatok alapján
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
1,62
1,36
0,9
1,09
1,52
1,75
1,76
0,91
0,95
0,67
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év

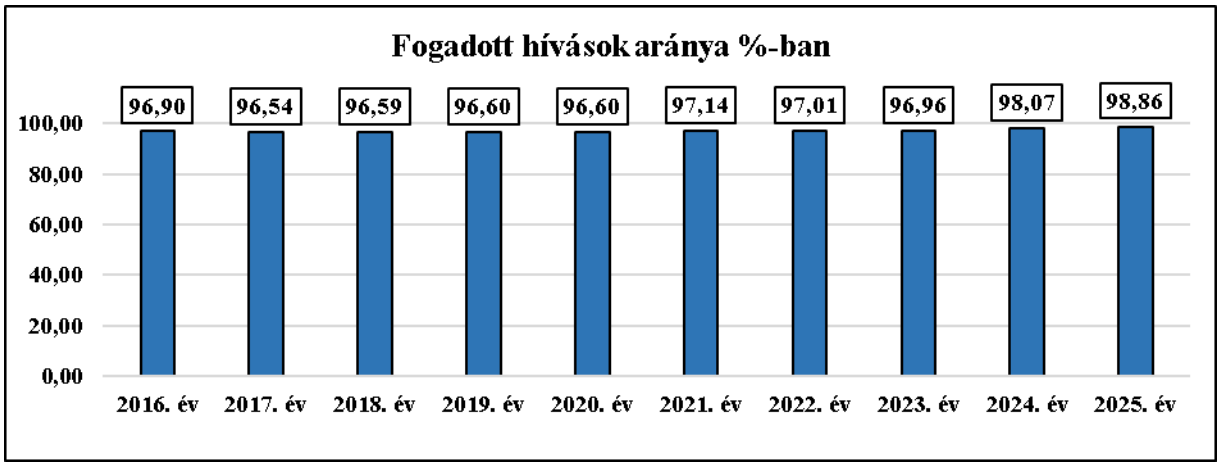
Fogadott hívások aránya %-ban
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
96,90
96,54
96,59
96,60
96,60
97,14
97,01
96,96
98,07
98,86
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év

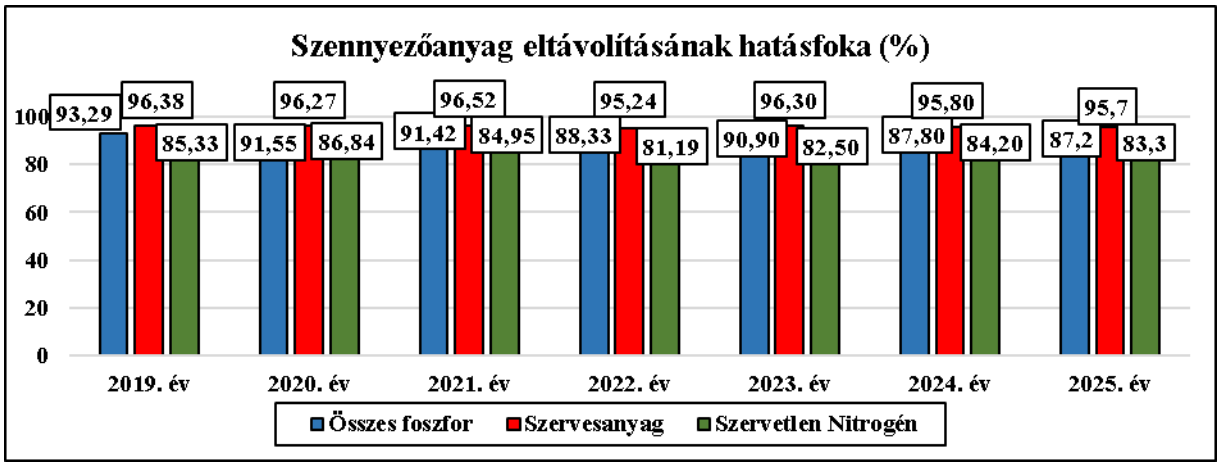
Szennyezőanyag eltávolításának hatásfoka (%)
100
80
60
40
20
0
93,29
96,38
85,33
96,27
91,55
86,84
96,52
91,42
84,95
95,24
88,33
81,19
96,30
90,90
82,50
95,80
87,80
84,20
95,7
87,2
83,3
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év
Összes foszfor
Szervesanyag
Szervetlen Nitrogén